

创新 · 高效 · 诚信 · 共赢
Innovation, efficiency, integrity and win-win



微信号: Jpxhj228

江苏江平新环境科技有限公司
JIANGSU JIANGPING NEW ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD

地址/Add: 江苏省靖江市开发区兴业路118号
电话/Tel: 0523-84616229
邮箱/E-mail: 3000000@qq.com
网址/Http: www.3000000.com



JIANGSU JIANGPING NEW ENVIRONMENTAL
TECHNOLOGY CO., LTD

江苏江平新环境科技有限公司

创新 诚信 共赢 务实

关注全球冷暖
FOCUS ON GLOBAL WARMING AND COOLING



FUTURE PILOT

领航未来

引领机械工业前进方向，创新机械工业发展道路
合力同行，创新共赢
机械工业的领跑者，社会价值的创造者

Leading the direction of machinery industry and innovating the development path of machinery industry
Joint efforts, innovation and win win
The leader of machinery industry and the creator of social value

质量优·诚信好·品质佳

企业目录

企业简介 Company Profile	01
企业文化 corporate culture	02
专利证书 Patent certificate	02
企业资质 Enterprise qualification	03
发展历程 development history	05
人员资质 Personnel qualification	07
设备展示 Equipment display	08
主营产品-空调主机 Main Product – Air Conditioner Host	09
主营产品-空调末端 Main Product – Air Conditioning Terminal	12
主营产品-除尘设备 Main Product – Dust Removal Equipment	15
主营产品-通风设备 Main Product – Ventilation Equipment	17
车间展示 Workshop display	19
质量管理 Quality Assurance	23
应用范围 Scope of application	25
行业业绩 Industry performance	26
售后服务承诺 After-sales service commitment	27
售后服务流程 After Sales Service Process	28

CONTENTS



C

COMPANY
PROFILE
企业简介

江苏江平新环境科技有限公司(原江苏江平空调净化设备有限公司)创建于1982年,拥有注册资金10520万元,年产能达20亿元。公司占地面积43000m²,厂房面积24000m²,绿化面积13000m²。公司现有职工336人,拥有工程技术人员111人,其中高级工程师11人,中级工程师38人,技术力量雄厚,并长年与上海交通大学、天津大学、机械部设计研究总院、国家电力设计院等科研部门建立科技协作关系,是集设计、制造、安装及工程总承包于一体的空调和环保设备的营运商。2016年在上海交大的大力支持下,以国家环保要求为契机,结合公司一直致力于电力建设,成立了锅炉烟气烟羽治理项目科研组,作为我司拓展业务市场,进军烟气消白领域的坚强技术后盾,帮助我司实现高端转型。于2017年年底,公司与中国钢研集团北京新冶工程设计有限公司达成协议,利用其在钢铁制造业的国家甲级设计资质和权威影响力,在锅炉烟气的超低排放和烟气消白的工程设计、制造、工程承包等方面进行战略合作,联合打造在钢铁行业锅炉烟气超低排放和烟气消白的专业工程施工队伍!

1982年
成立于

10520万元
注册资金

20亿元
产能

43000m²
成立于

C

CORPORATE
CULTURE
企业文化

企业理念/ Corporate philosophy

我们以精湛独特的钣金加工技术、国际一流的管理模式和创新精神领导“精密钣金的时代”,不断提供世界一流的高满意度的产品和服务。

我们不断学习,自我超越;不断创新,追求卓越;发扬团队合作精神,提升企业文化;我们以对企业的无比忠诚和高度责任心关注企业的持续发展。

质量方针/ Environmental policy

产品质量符合客户和法规的要求,持续改进,实现产品和服务的价值创新。

环境方针/ Environmental policy

保护环境,节能增效,树立良好企业形象

价值观/ sense of worth

企业与客户共创价值 企业与员工共同发展

企业精神/ enterprise splrit

城市 感恩 专业 责任

经营理念/ management idea

团队精神 品质保证 合作共赢

P


PATENT
CERTIFICATE
专利证书



Enterprise qualification

企业资质



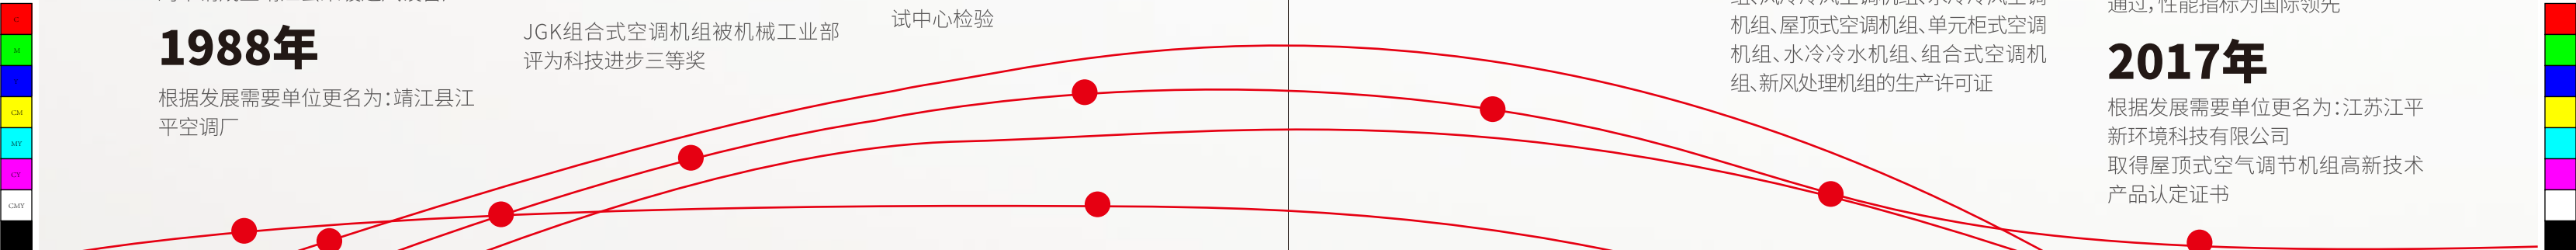

DEVELOPMENT
HISTORY
发展历程

站在新起点，回眸江平新环境科技的发展轨迹，那一幕幕波澜壮阔的恢弘画卷，那一个个荡气回肠的响亮音符，汇聚成气势宏伟的宏达乐章，书写这江平新环境科技的辉煌与荣耀！

1982年

由靖江国营新生原种场根据国家农林企业自营自支的政策，向靖江工商局申请成立靖江县采暖通风设备厂

1988年

根据发展需要单位更名为：靖江县江平空调厂

1994年

多管冲击式除尘器通过了冶金部的性能测试

ZWCC卧式冲激式除尘器通过了国家环保局和国家质量监督检验中心

JGK组合式空调机组获首届中国金榜技术与产品博览会金奖

JGK组合式空调机组被机械工业部评为科技进步三等奖

1998年

ZWCC卧式冲激式除尘器于获国家专利，专利号为ZL98226416.X.

1999年

JGK II 智能型组合式空调机组通过了国家空调设备质量监督检验测试中心检验

JGK II 智能型组合式空调机组通过了专家鉴定，并被评为江苏省高新技术产品

JGK组合式空调机组被评为国家重点新产品

JJDCC多管冲击式除尘器被江苏省环保局鉴定为环保推荐使用产品

YZWT圆弧形组合式屋顶通风器通过了国家空调设备质量监督检验测试中心检验

1995~2001年

组合式空调机组和除尘器连续八次被电力部列为电力工程200MW、300MW、600MW火电机组推广产品

1996年

公司自行研制开发的旋转式换热器获国家专利，专利号为ZL95203793.9

1997年

引进德国先进技术与华东电力设计院联合开发的铝合金电动调节百叶窗，获得了国家专利，专利号为ZL96222345.X

1997年

空气冷却器通过了国家空调设备质量监督检验测试中心检验2019年

百叶窗通过中国纺织大学的性能检测

2000年

被江苏省科学技术厅评为高新技术企业认定证书

JJDCC多管冲击式除尘器获国家专利，专利号为ZL98227825.X

大连环境监测中心对大连香海电厂现场使用的JJDCC多管冲击式除尘器进行检测，性能参数完全达标

屋顶空调器通过了机械工业通用机械产品检测所和国家压缩机制冷设备质量监督检验中心的检测鉴定

2001年

组合式风量调节阀通过中国建筑科学研究院空调设备检测中心检测

根据发展需要单位更名为：江苏江平空调净化设备有限公司

2001年

多种类型及规格的消声器取得了同济大学声学研究所的性能测试报告

2000~2002年

防火阀和排烟防火阀通过了江苏省质量技术监督局和国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的检测。

1999~2002年

风机盘管（二管制、四管制）连年都通过了国家检测中心的抽检、复查，各项性能指标均达到国家标准要求。

2005年

获得江苏省工业产品生产许可证办公室关于申请风冷热泵空调机组、风冷冷风空调机组、水冷冷风空调机组、屋顶式空调机组、单元柜式空调机组、水冷冷水机组、组合式空调机组、新风处理机组的生产许可证受理通知书

2006年

建成国家级空调性能检测中心

2007年

获得中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁发的：风冷热泵空调机组、风冷冷风空调机组、水冷冷风空调机组、屋顶式空调机组、单元柜式空调机组、水冷冷水机组、组合式空调机组、新风处理机组的生产许可证

2008年

与上海交大达成开发费能利用的合作开发协议，开发船用发动机尾气制冰系统

2010年

取得国家机电设备安装工程专业承包三级资质

2012年

取得国家机电设备安装工程专业承包二级资质

2014年

船用制冰机获得国家通用所的检测通过，性能指标为国际领先

2017年

根据发展需要单位更名为：江苏江平新环境科技有限公司
取得屋顶式空气调节机组高新技术产品认定证书

2017年

取得组合式空调机组高新技术产品认定证书

与中国钢研科技集团有限公司、北京钢研新冶设计有限公司达成长期合作协议

2019年

取得国家环保工程专业承包三级资质



PERSONNEL QUALIFICATION 人员资质

朱云刚:技术部经理, 2011年获得机电专业一级建造师, 2013年9月获得市政专业一级建造师;工程师;在专业领域有24年工作经验。

沈建新:技术部技术员, 2012年考取了机电安装二级建造师资格证。在蒸发冷却机组的自动绕卷系统的开发中申请了专利, 有20年的工作经验。

顾伟:技术部副经理, 助理工程师, 毕业于淮海工学院机械设计制造及自动化专业, 从事空调末端和蒸发冷却机组和风冷冷水机组工作11年。

朱卫华:毕业于扬州大学, 技术部技术员;工作期间先后获得了机械工程师、二级建造师、一级建造师的证;主要从事屋顶通风器和空调机组、除尘器工程, 在专业领域已有25年工作经验。

侯丽萍:毕业于上海理工大学动力系制冷与低温技术专业, 2010年获得机械工程师和二级建造师, 从事制冷机组设计、风冷冷水(热泵)机组和单元式空调机组设计19年。

万雨婷:毕业于中国矿业大学徐海学院建筑环境与设备工程专业, 技术部技术员, 主要从事专业工作2年。

李铭:电气工程师, 技术部技术员, 熟悉各主流品牌型号的PLC和操作屏的编程方法, 熟练公司产品的工艺、性能、调试要领等, 能够独立编写PLC、操作屏、十位机的程序。

吴涛:技术部技术员, 制冷与空调技术专业毕业。从事制冷机组设计、风冷冷水(热泵)机组、屋顶空调设计共4年。

EQUIPMENT DISPLAY 设备展示



中央空调主机



直接蒸发式机组



净化机组机组



空调末端



除尘设备



通风设备



P

PERSONNEL
QUALIFICATION
主营产品

》》》》 空调主机 AIR CONDITIONINGHOST



风冷螺杆式冷水(热泵)机组




模块式水冷涡旋冷水机组

A-COOL SERIES HIGH EFFICIENCY AIR-COOLED
HEAT PUMP UNIT
A-COOL系列高效风冷热泵机组



- 专用高效螺杆压缩机，最先进行齿形设计，高精度加工工艺，容积效率高。
- 先进的经济器准双级压缩循环技术使机组能力及能效大幅提升。
- 专利设计的热泵能量升级器，改善了盘管分配均匀度，提高了换热器效率机组制热性能。
- 管路均采用塑料管夹等软性支撑方式，降低震动。
- 采用双层壳体，底座标配减震垫，运行平稳可靠，噪音小。
- 先进的西门子PLC微电脑控制器。

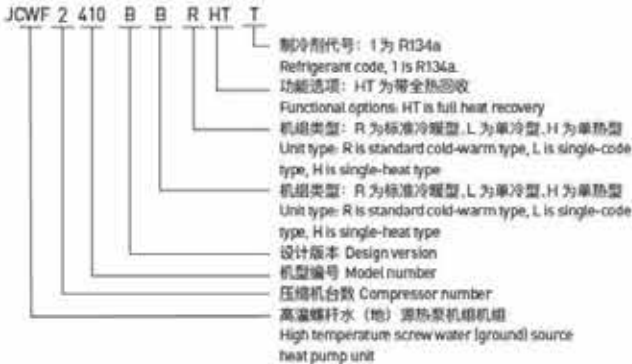

R22系列性能参数表 R22 series performance parameters table

型号 Model JCA-BRHHBC1		1047	1078	1087	1093	1108	1130	1142	1153	1170	1185	2201	2216	2238	2260	2284
制冷量 Refrigerating capacity	KW	235.9	270.5	308.3	340.5	373.0	430.0	498.4	501.2	602.4	641.0	713.5	746.0	823.0	900.0	997.2
制热量 Heating capacity	KW	264.2	303.0	345.3	381.4	417.8	504.8	558.4	554.9	674.7	717.9	799.1	835.5	921.8	1006.0	1114.8
部分热回收量 Partial heat recovery	KW	60.2	69.0	78.6	86.8	95.1	114.8	127.1	135.5	153.4	163.5	181.9	190.2	209.9	229.5	254.3
电源 Power		380V/3N~/50Hz														
额定输入功率 Rated power input	KW	73.8	86.7	95.1	104.1	117.8	140.1	157.1	164.4	187.3	202.1	223.9	235.4	257.9	280.2	314.2
额定运行电流 Rated operating current	A	131.4	153.2	170.0	191.8	219.4	253.5	280.8	294.2	334.8	361.3	402.4	421.1	464.1	506.9	561.6
型式 Type		5-6 斜半封闭螺杆压缩机 5-4 asymmetric tooth profile semi-enclosed screw compressor														
数量 Quantity	台 Platform	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
启动类型 Starting type		Y-△														
容量调节 Capacity regulator		25%~100%														
输入功率 Input power	KW	66.3	76.9	84.3	95.3	104.8	125.7	142.7	144.4	169.3	180.1	199.9	209.2	230.3	251.4	285.4
型式 Type		防水防腐, 低噪音, 高效率轴流风机 Waterproof and weather resistance, low noise, high efficiency axial flow fan														
数量 Quantity	台 Platform	4	4	6	6	6	8	8	10	10	10	12	12	14	14	16
电机总功率 Total motor power	KW	7.2	8.8	10.8	10.8	13.2	14.4	14.4	18.0	18.0	22.0	24	24.4	27.4	28.8	29.8
型式 Type		管壳式高效换热器 Tubular high efficiency heat exchanger														
水流量 Water discharge	m³/h	48.4	44.5	52.0	58.4	44.2	77.4	85.8	91.4	103.4	110.3	122.7	128.3	141.4	154.8	171.5
水压降 Water pressure drop	kPa	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
接管管径 Nozzle diameter	DN	80FLG	80FLG	100FLG	100FLG	100FLG	125FLG	125FLG	125FLG	150FLG	150FLG	100FLG×2	100FLG×2	125FLG×2	125FLG×2	125FLG×2
水侧工作压力 Water working pressure	MPa	1.6														
型式 Type		管壳式高效换热器 Tubular high efficiency heat exchanger														
水流量 Water discharge	m³/h	10.3	11.9	13.5	14.9	14.4	19.7	21.9	23.3	26.4	26.1	31.3	32.7	34.1	39.5	43.7
水压降 Water pressure drop	kPa	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
接管管径 Connection pipe diameter	DN	90FLG	90FLG	90FLG	90FLG	95FLG	95FLG	95FLG	95FLG	95FLG	95FLG	95FLG×2	95FLG×2	95FLG×2	95FLG×2	95FLG×2
水侧工作压力 Water side working pressure	MPa	1.6														
长 Length	mm	2550	2550	3520	3520	3520	4500	4500	5500	5500	5500	7120	7120	8100	9080	9080
宽 Wide	mm	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235	2235
高 High	mm	2600	2600	2600	2600	2600	2750	2750	2750	2750	2750	2600	2600	2750	2750	2750
种类 Variety		R22														
充注量 Charge quantity	kg	49	74	85	95	107	120	130	150	145	170	202.2	214	227	240	260
运行重量 Operating weight	kg	3050	3350	4100	4200	4300	4800	5100	5400	5800	6100	8500	8600	9100	9600	10200

- 备注:
1. 制冷性能名义工况: 出水7℃, 进风温度35℃。
 2. 制热性能名义工况: 出水45℃, 进风温度7℃DB/6℃WB。
 3. 部分热回收装置最高出水温度为55℃。
 4. 机组最大输入功率/电流为额定值的1.25倍。
- Note:
1. Nominal refrigerating performance: water outlet 7℃, inlet air temperature 35℃.
 2. Nominal heating performance: water outlet 45℃, inlet air temperature 7℃DB/6℃WB.
 3. The maximum outlet temperature of partial heat recovery unit is 55℃.
 4. The maximum input power of unit / electric current is 1.25 times of rated value.

SCREW TYPE WATER CHILLING UNIT

螺杆式冷水机组



- 采用高可靠性螺杆压缩机和新型高效换热技术能效比高达509;
 - 采用新型瘦齿内螺纹高效换热管,热传系数为普通高效管的1.3倍
 - 压缩机采用五重安全保护,完全杜绝转子卡死,电机过热烧损等现象;
 - 控制器具有状态显示、参数设定、能量模糊控制,故障查询等多项控制功能。
- It adopts high reliability screw compressor and new-style efficient heat transfertechnology energy efficiency ratio can reaches up to 5.09;
.It adopts new-style thin teeth internal thread high efficiency heat exchange tubethe heat transfer coefficient is 1.3 times of ordinaryhigh-efficiencytube
Compressor adopts five security protectionwhich can completely avoid the rotor sticking motor overheating and burning;
.The controller have multiple control functions of status display parameter determination energy fuzzy control and fault inquiry.
- JCW 2 180 C H
- 功能类型:缺省为螺杆式冷水机组, H:热回收螺杆式冷水机组
Function types: default is screw water chilling unit
H: heat recovery screw water chilling unit
 - 设计序号
Design sequence
 - 机组编号
The unit number
 - 压缩机数量
Compressor quantity
 - 江平空调螺杆冷水机组
Jiangping air conditioner screwwater chilling unit

机组型号JCW Unit Model			单机系列技术参数 Technical parameters of single machine series									双机系列技术参数 Technical parameters of double machine series							
制冷量 Refrigeration capacity	KW	176	200	235	265	310	350	382	430	480	352	400	470	528	620	700	772		
	kcal/h	151360	172000	202100	227900	266600	301000	328520	369800	412800	302720	344000	404200	4558000	533200	602000	657040		
输入功率 Input power	KW	38.8	43.5	51.4	57	65	73.8	82.2	90	100.7	77.5	87	102.8	114	130	147.6	164		
额定电流 Rated current	A	65	71	87	96	110	124	138	151	170	130	142	174	192	220	248	276		
能量控制范围 Energy control range		25%~100%									12.5%~100%								
电源型式 Power type		380V/3N~/50Hz									380V/3N~/50Hz								
压缩机 Compressor	型式 Type		5-6非对称齿型半密闭螺杆式 5-6 asymmetric tooth type semi closed screw type									5-6非对称齿型半密闭螺杆式 5-6 asymmetric tooth type semi closed screw type							
	启动方式 Starting mode		Y-△									Y-△							
蒸发器 Evaporator	数量 Quantity	台 Platform	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2		
	型式 Type		高效壳管式换热器 Efficient shell and tube heat exchanger									高效壳管式换热器 Efficient shell and tube heat exchanger							
	水量 water volume	m³/h	30	40	40	45	53	60	66	74	83	61	69	81	91	106	120	131	
	压力降 Pressure drop	kPa	36	48	56	46	46	50	43	52	58	40	50	58	48	46	52	45	
冷凝器 Condenser	配管规格 Tubing specification		DN100	DN100	DN100	DN100	DN125	DN125	DN125	DN150	DN125	DN125	DN125	DN125	DN150	DN150	DN150	DN150	
	型式 Type		高效壳管式换热器 Efficient shell and tube heat exchanger									高效壳管式换热器 Efficient shell and tube heat exchanger							
	水量 water volume	m³/h	38	43	51	57	67	75	82	92	103	76	86	101	114	133	151	164	
	压力降 Pressure drop	kPa	45	46	58	50	50	54	55	55	60	45	42	48	50	50	54	55	
润滑油 Lubrication oil	配管规格 Tubing specification		DN80	DN80	DN100	DN100	DN100	DN100	DN100	DN125	DN125	DN80×2	DN80×2	DN100×2	DN100×2	DN100×2	DN100×2	DN100×2	
	种类 Variety		KG5									KG5							
	充注量 Charge volume	L	8	8	14	14	14	14	16	15	18	16	16	28	28	28	28	32	
制冷剂 Refrigerant	种类 Variety		R22									R22							
	充注量 Charge volume	kg	35	35	43	47	55	64	70	76	91	35×2	35×2	43×2	47×2	55×2	64×2	70×2	
流量控制方式 Flow control method		热力膨胀阀 Thermal expansion valve									热力膨胀阀 Thermal expansion valve								
外形尺寸 Dimensions	长 Length	mm	2800	2850	2850	2880	2880	2880	3050	3050	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3400		
	宽 Wide	mm	750	750	800	800	800	800	850	850	1700	1700	1700	1750	1750	1750	1750		
	高 High	mm	1750	1750	1800	1850	1850	1850	2000	2050	2000	2000	2000	2100	2100	2100	2200		
重量 Weight	运输重量[约] Shipping weitht [about]	kg	1300	1300	1600	1800	2100	2100	2350	2500	2500	3000	3200	3600	4000	4200	4600	5100	
	运行重量[约] Operating weight [about]	kg	1450	1450	1760	2000	2300	2300	2600	2750	2750	3300	3550	4000	4450	4650	5050	5600	

备注:

1. 机组以GB/T184301-2007进行设计、制造、检验。
2. 以上规格型号制冷能力基于冷冻水出水温度7℃, 冷却水进水温度30℃。
3. 具体项目选型。可联系江平新环境销售公司, 我们 将以最大限度满足客户的实际需求。

Note:

- 1.The unit is designed,manufactured and inspected by GB/T18430.1-2007.
- 2.The refrigerating capacity of above specifications is based on the outlet temperature of chilled water at 7℃, the inlet temperature of chilled water at 30℃.
- 3.The specific project selection can contact Jiangping' s local sales company,we will try our best to meet the actual needs of our customers.

名义制冷工况 Nominal refrigeration condition	冷冻水 Chilled water		冷却水 cooling water	
	进水温度 (°C) Inlet water temperature	进水温度 (°C) Inlet water temperature	进水温度 (°C) Inlet water temperature	进水温度 (°C) Inlet water temperature
	-	7	30	-
安全运行范围 Safe operating range	出水温度 (°C) Outlet water temperature	进出水温差 (°C) Inlet and outlet water temperature difference	出水温度 (°C) Outlet water temperature	进出水温差 (°C) Inlet and outlet water temperature difference
	5~15	2.5~8	19~35	3.5~8

》》》 空调末端 AIR CONDITIONING TERMINAL



组合式空气处理机组



新风处理机组

AIR CONDITIONING TERMINAL

组合式空气处理机组




- 本系列机组额定风量从5000-200000m3/h共21种标准规格供选择，每种规格的机组可根据客户要求配置不同的功能段。
- 功能段有：新回段、新风排风段、初效过滤段、自动清洗卷绕过滤段、PM2.5净化段、电子净化段、间接蒸发冷却段、直接蒸发冷却段、表冷段、加热段、加湿段、风机段、消声段。
- 客户可通过不同功能段进行组合实现不同的空气处理要求。

Rated air volume of the series of unit has 21 standard specifications from 5000 to 200000m³/h for selection. Every standard unit can equip different function section according to customer's demand.

Function section include: new return section, fresh air exhaust section, initial filtration section, automatic ash removal winding filter section, PM2.5 purification section, electron purification section, indirect evaporative cooling section, direct evaporation cooling section, table cooling section, heating section, humidifier section, fan section, muffler section.

Customers can realize different air handling requirements by the combination of different functional segments.

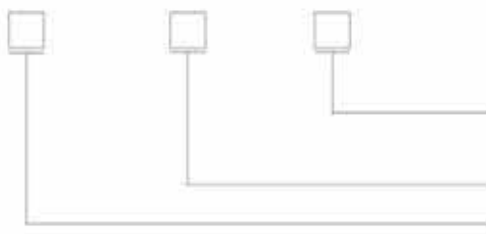

进水方式：视线顺着主气流方向，进出水管在左面为左式，进出水管在右面为右式。
Water inlet type: the sight follows with the main flow direction. If the inlet and outlet water pipe is in left, it is lefty. If the inlet and outlet water pipe is in right, it is righty.

名义风量：数字×10m4/h
Nominal wind capacity: quantity x 10m4/h

JGK: 智能型组合式空调机组
JGK: Intelligent combined air-conditioning unit

注：常规操作面与进水管同侧。
Note: routine operative surface and same side of inlet water pipe

机组风量选型表 Unit Air Volume Selection Table

机组型号 Unit type	迎风面积 Windward area m²	风量 Air volume (m³/h)					
		2	2.25	2.5	2.75	3	3.25
JGK-0.5	0.7	4895	5506	6118	6730	7342	7954
JGK-1	1.1	7937	8930	9922	10914	11906	12898
JGK-1.5	1.6	10256	11538	12820	14102	15384	16666
JGK-2	2.4	17259	19417	21574	23731	25889	28046
JGK-2.5	2.4	17259	19417	21574	23731	25889	28046
JGK-3	2.8	20339	22881	25423	27966	30508	33050
JGK-3.5	3.6	25978	29225	32472	35720	38967	42214
JGK-4	4.0	28616	32193	35770	39347	42924	46501
JGK-4.5	4.5	32549	36618	40687	44755	48824	52893
JGK-5	5.1	36682	41043	45403	50163	54724	59284
JGK-5.5	5.7	41387	46560	51733	56907	62080	67253
JGK-6	6.3	45567	51263	56959	62655	68351	74047
JGK-7	7.0	50352	56666	62941	69235	75529	81823
JGK-8	7.7	55138	62030	68922	75814	82706	89599
JGK-9	9.0	64976	73098	81220	89342	97464	105585
JGK-10	10.6	76254	85785	95317	104849	114380	123912
JGK-12	11.7	84206	94732	105258	115784	126309	136835
JGK-14	14.3	103197	116096	128995	141895	154795	167310
JGK-16	16.1	115581	130029	144476	158924	173372	188370
JGK-18	17.8	127991	143990	159989	175988	191987	208260
JGK-20	19.5	140376	157923	175470	193017	210564	228150

备注:

- 客户可根据上表选用合适的风量、风速，初步确定机组型号。
- 为防止气流短路，盘管设置风速应小于2.5m/s，自顶置风速≥2.5m/s时，应设防水板，防水板设置风速不得超过3.0m/s。
- 使用可根据客户要求设计和生产大于200000m³/h风量的机组，具体参数请与我司联系。

Note:

- The customer can choose suitable air volume and wind speed according to the table, and confirm the unit type preliminarily.
- To avoid the air flow carrying water, the coil head wind speed is under 2.5m/s. When the coil head wind speed is above 2.5m/s, the breakerwater should be installed. The coil head wind of breakerwater is no more than 3.0m/s.
- We can design and produce the unit with the air volume more than 200000m³/h according to customer's demand, detailed parameters, pls contact with us.

MEDICAL PURIFICATION COMBINED

AIR CONDITIONING UNIT

医用净化组合式空调机组



- 框架采用专利热断桥扣板设计结构，嵌入式钩槽使型材和发泡材料紧密连接。
- 机组内可配置电子净化设备，采用先进的静电除尘技术，彻底杜绝了细菌、病毒以及传染病毒繁殖传播，彻底杜绝交叉感染。
- 风机采用具有权威认证的高效无铜壳变频风机，传动效率高，无皮带磨损污染，运行稳定，而且无铜壳风机为开放式结构维护、清洁方便，特别适用于洁净场所。
- 加热器换热管采用不锈钢制成，表面光滑，无翅翅片，防止积尘和滋生菌。
- 机组使用电吸或干蒸汽洁净加湿，消除了水加湿带来潮湿环境，有效的避免了滋生细菌。
- 过滤器特殊结构设计，捕集效率高，容尘量大，过滤器易清洗或更换。

- The frame adopts patented thermal break bridge and plate design structure, embedded hook groove will closely joint the proximate matter and foam material together.
- The electronic purification equipment can be equipped in unit. It adopts advanced electrostatic dust removal technology, which can completely eliminate the breeding spread of bacteria, virus and infectious virus. It can completely eliminated cross infection.
- The fans adopt high efficiency frequency conversion fan without the volute which has authoritative certification. It has the features of high transmission efficiency, no belt wear pollution, stable operation. The fan without the volute is open structure maintenance, easy to clean, and especially suitable for cleaning the place.
- Heater heat exchange tube is made by stainless steel, the surface is smooth, and no round up piece, to avoid dirt retention and germinate bacterium.
- The unit uses the electric absorption or dry steam to clean and humidity. It will eliminate the humid environment because of water humidification, that can effectively avoid the growth of bacteria.
- The collecting efficiency is high, clogging capacity is large because of special structural design of filter. The filter is easy to clean and change.

JZS 21 18 D H-Y 05 L 2

- 热盘管排数
Hot coil row number
- 盘管接管方向 (L-左, R-右)
Direction of coil pipe connect (L-left, R-right)
- 冷盘管排数
Cold tube numbers
- 医用净化 (水盘管) 型
Medical purification (water coil)
- 结构形式: H-卧式, V-立式, C-吊顶式
Structural style: H-horizontal type, V-vertical type, C-condole type
- 设计序号
Design sequence
- 机组高度模数
Unit height modulus
- 机组宽度模数
Unit width modulus
- 江平组合式空调机组
Jiangping combined air-conditioning unit plate
- JZE-25mm面板;
JZE-25mm plate;
- JZE-35mm面板;
JZE-35mm plate;
- JZE-50mm面板;
JZE-50mm plate;

直膨式室外机
Direct expansion outdoor unit

JCA 1057 A R 2 X B AA

- 产品具体描述
Product description
- 电源形式
Power type
- 机种识别码
Machine type identification code
- 制冷剂代码 (2表示R407C, R22缺省)
Refrigerant code (2 means R407C, R22 means default)
- 功能代码 (热泵用R, 单冷缺省)
Function code (heat pump use R, single cooling default)
- 设计版本
Design version
- 机型代码
Machine code
- 江平风冷螺杆式室外机
Jiangping air-cooled screw type outdoor unit
- JZE-25mm面板;
JZE-25mm plate;
- JZE-35mm面板;
JZE-35mm plate;
- JZE-50mm面板;
JZE-50mm plate;

备注: 25kW以下无R407C制冷剂机组
Note: No R407C Refrigerant Unit under 25kW

JZS 21 18 D R H-YX-080 L D

- 加热方式: D-电加热, Z-蒸汽加热
Heating method: D- electrothermic type Z- steam heating
- 盘管接管方向 (L-左, R-右)
Direction of coil pipe connection (L-left, R-right)
- 机型编号
Model number
- 医用净化 (直膨) 型
Medical purification (straight expansion)
- 结构形式: H-卧式, V-立式, C-吊顶式
Structural style: H-horizontal type, V-vertical type, C-condole type
- 功能代码: H表示恒温恒湿, R表示热泵, 单冷缺省
Function code: H means constant temperature and humidity, R means heat pump, single cooling default)
- 设计序号
Design sequence
- 机组高度模数
Unit height modulus
- 机组宽度模数
Unit width modulus
- 江平组合式空调机组
Jiangping combined air-conditioning unit
- JZE-25mm面板;
JZE-25mm plate;
- JZE-35mm面板;
JZE-35mm plate;
- JZE-50mm面板;
JZE-50mm plate;

JSA 250 B R 2 X B AA


- 产品具体描述
Product description
- 电源形式
Power type
- 机种识别码
Machine type identification code
- 制冷剂代码 (2表示R407C, R22缺省)
Refrigerant code (2 means R407C, R22 means default)
- 功能代码 (热泵用R, 单冷缺省)
Function code (heat pump use R, single cooling default)
- 设计版本
Design version
- 机型代码
Machine code
- 江平风冷螺杆式室外机
Jiangping air-cooled screw type outdoor unit

除尘设备 DUST REMOVAL EQUIPMENT

袋式除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。



袋式除尘器原理图

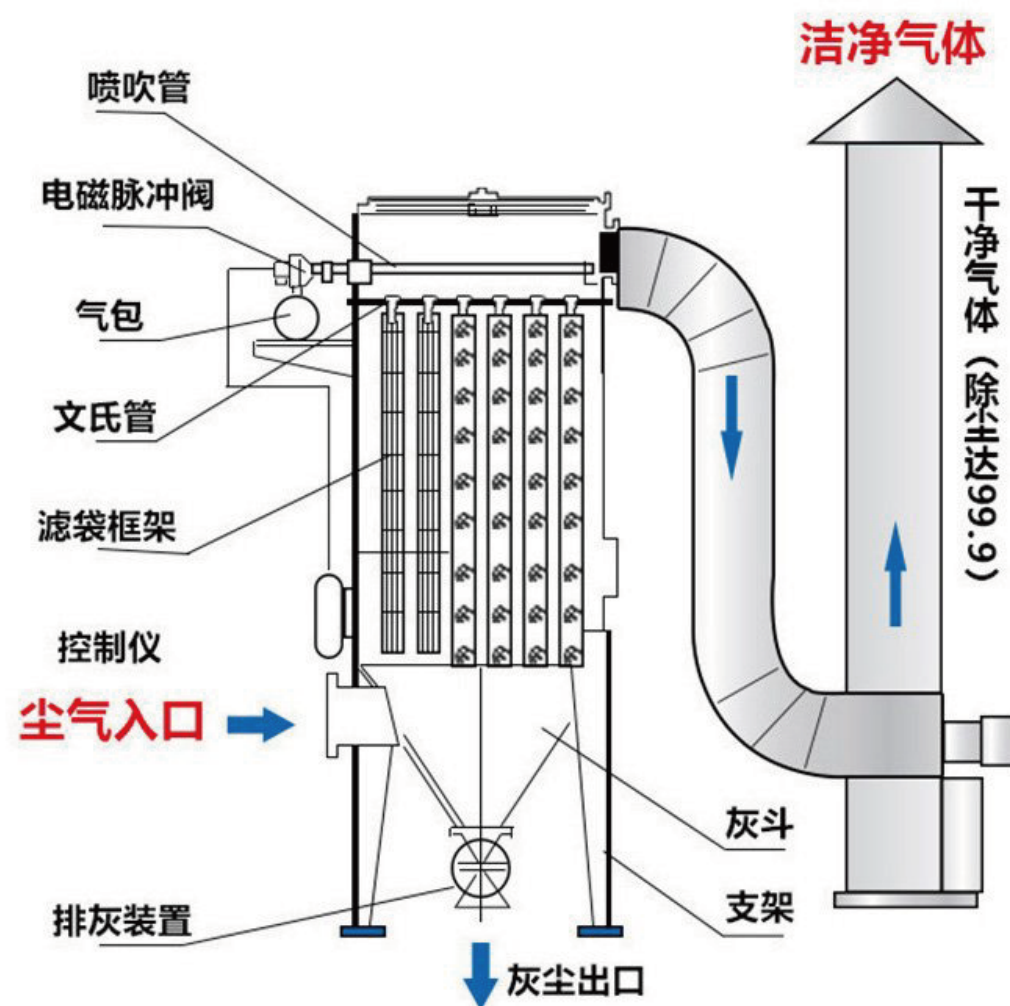

解决烟气尘污染·改善空气质量

多年专注 除尘净化

应用于冶金、建材、化工、机械等行业的烟气净化、粉尘治理及物料的回收


·匠心工艺 ·售后完善 ·按需定制





间冷工段百叶窗现场安装案例

》》》通风设备 VENTILATION SYSTEM

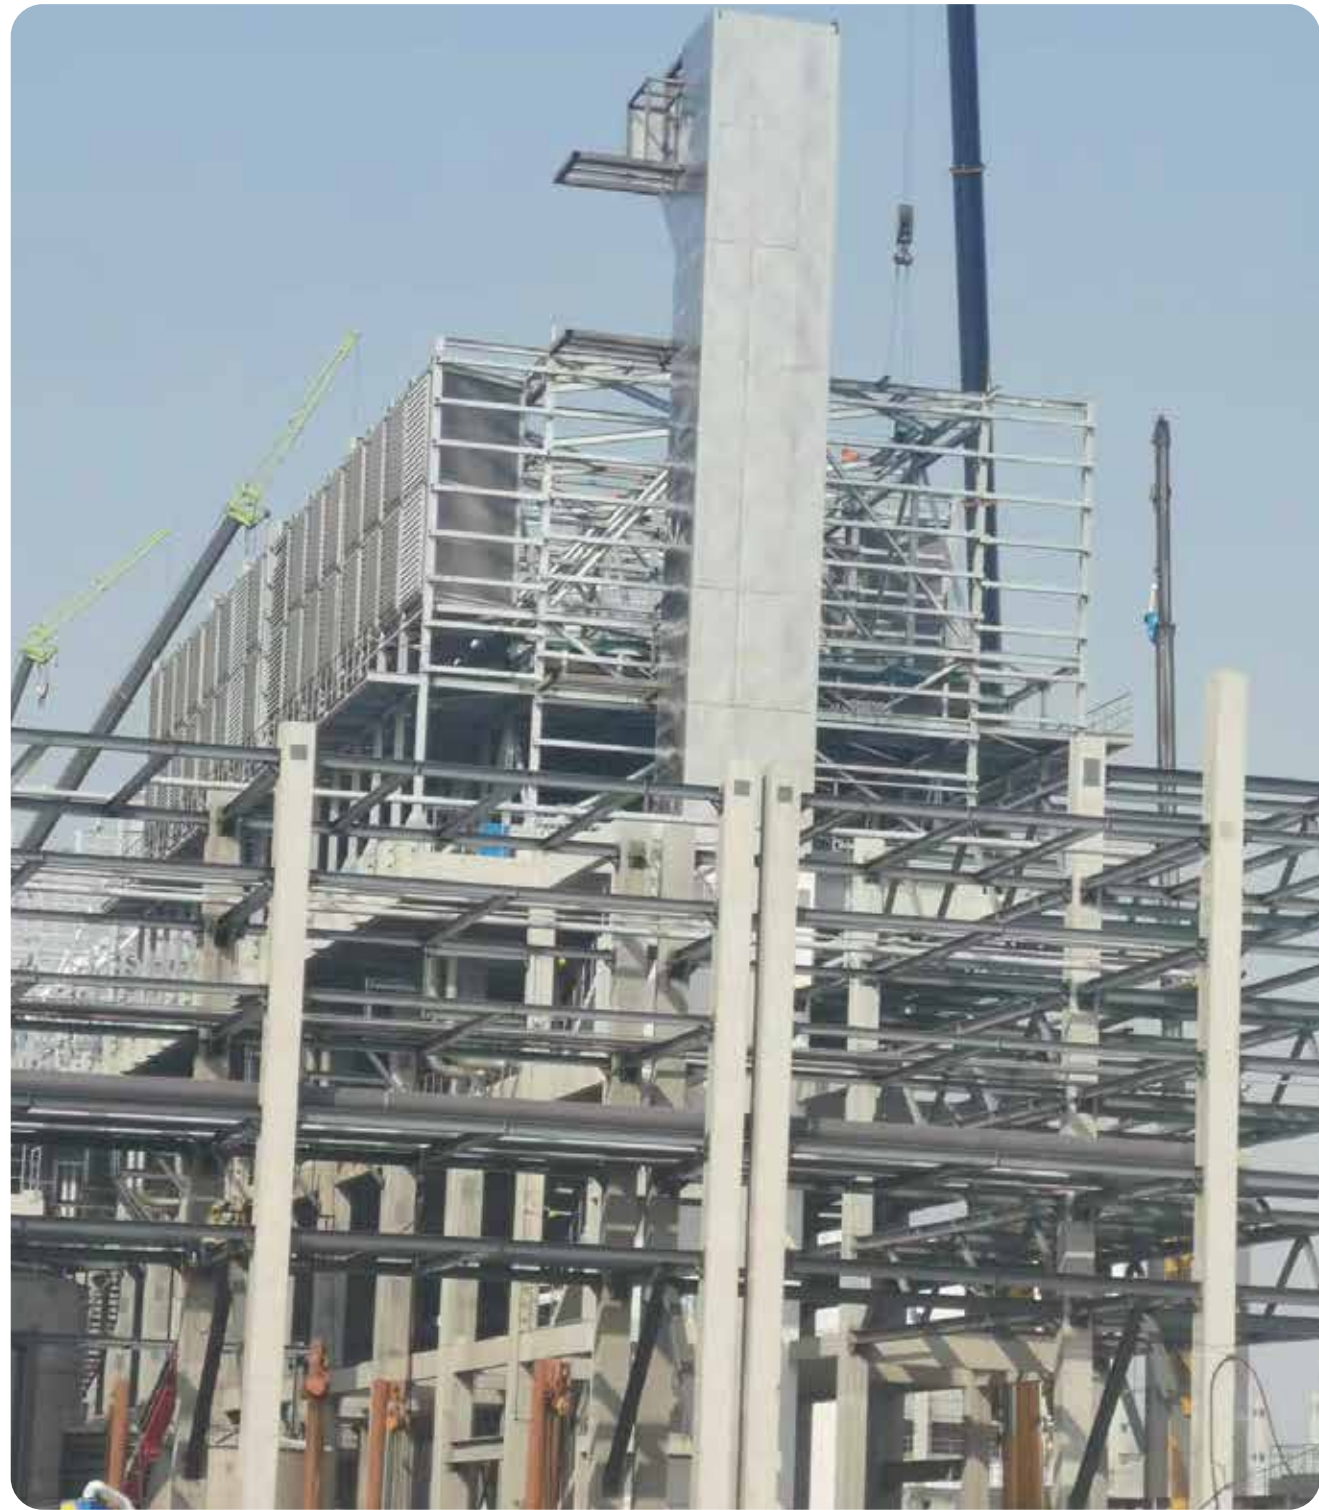

**WORKSHOP
DISPLAY**
车间展示



**AUTOMATIC SPRAYING
PIPELINE**
自动喷涂流水线



AMS WELDER
AMS焊接机



**AMS PUNCHING
MACHINE**
AMS冲片机

**WORKSHOP
DISPLAY**
车间展示



**ITALIAN CNC
TURRET PUNCH**
意大利
数控转塔冲床



**ITALIAN CNC
TURRET PUNCH**
意大利
数控转塔冲床



**MACHINING
EQUIPMENT**
机加工设备



ROBOT BENDING MACHINE 机器人折弯机



■ 性能描述 Performance description

该设备采用电液同步数控折弯机+ER130折弯机器人，能自动对板料进行抓取、对正、折弯、码垛，循环工作，直至加工完设置数量。

The equipment adopts electro-hydraulic synchronous CNC bending machine + ER130 bending robot, which can automatically grasp, align, bend, stack sheets, and cycle until the set number is finished.

■ 设备优势 Equipment superiority

减少劳动力，提高折弯效率，精度准确，尺寸误差 $\pm 0.10\text{mm}$ ，角度误差 $\pm 0.5^\circ$ ，工体重量可达130kg。

Reduce labor force, improve bending efficiency, accuracy, dimension error ($\pm 0.10\text{mm}$), angle error ($\pm 0.5^\circ$), worker weight can reach 130kg.

ROBOT WELDING MACHINE 机器人焊接机



FUNC日本进口设备FUNC Japan Imported Equipment



美国瑞科的聚胺脂高压喷射式发泡机组成的空调器保温面板生产线。

The production line of thermal insulation panel for air conditioner consisting of Polyurethane High Pressure Jet Foaming Machine of Rico, USA.







QUALITY
ASSURANCE

质量管理



W

WIDE RANGE OF APPLICATIONS
应用范围广泛

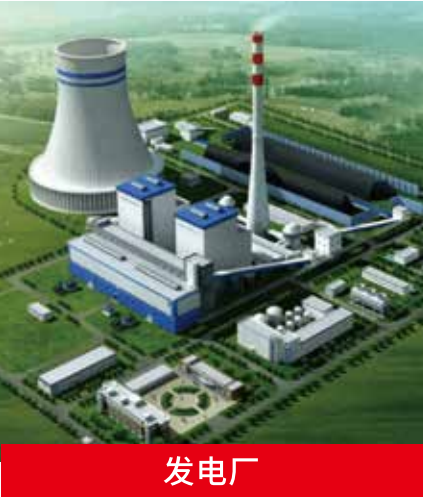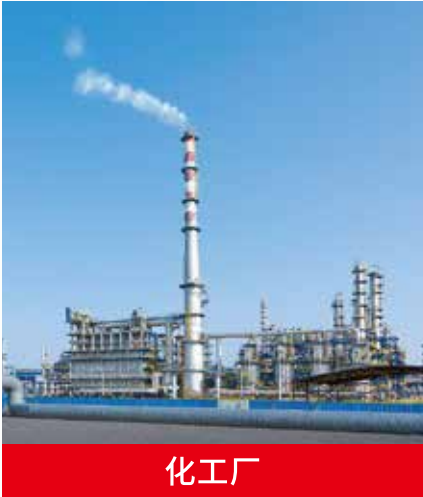

I

INDUSTRY PERFORMANCE
行业业绩

序号	单位名称	项目名称	货物名称	日期
1	山东鲁西化工	己内酰胺项目	恒温恒湿空调机组、化学新风过滤机组	2022 年
2	山东鲁西化工	己内酰胺项目	电动百叶窗、通风板	2022 年
3	中石化巴陵石油化工	树脂部	全新风空调机组	2022 年
4	江苏轩达高分子材料		组合式空调机组	2021 年
5	江苏恒科新材料	加弹 4、5 车间动力站	组合式空调机组	2021 年
6	宝钢工程技术集团	焦炉煤气净化工程	组合式空调机组、新风机组	2021 年
7	宝钢工程技术集团	防城港钢铁基地煤气净化工程中控室	冷水空调机组、化学新风机组、立柜式空气处理机组	2019 年
8	四川恒力智能纺织科技	15#16#23#24#倍捻车间、12#织造车间、19#分条车间	空调机组	2021 年
9	上海建工一建集团	恒力贵州纺织高端面料项目	组合式空气处理机组	2021 年
10	阜阳华润电力有限公司	二期 2x600MW 超超临界燃煤机组工程	电动双层百叶窗	2021 年
11	陕煤集团榆林化学	180 万吨/年乙二醇工程动力站装置	气密式电动双层百叶窗	2020 年
12	蜂巢能源科技（上饶）有限公司	锂离子电池（一期）项目	组合式空调机组	2022 年
13	蜂巢智能转向系统（江苏）有限公司	长城汽车蜂巢年产 100 万台 EPS 项目生产车间二期	组合式空调机组	2022 年
14	蜂巢能源科技（湖州）公司	湖州一期项目	组合式空调设备	2022 年
15	邳州领胜智能科技有限公司	曼德项目电子车间、电动压缩机车间、智能温控车间	组合式空调机组	2022 年
16	浙江省电力建设有限公司	浙能乐清电厂三期工程项目	多段冲击式除尘器	2021 年
17	中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司	甘肃电投常乐电厂调峰火电项目	多段冲击式除尘器	2021 年
18	唐山东日新能源材料有限公司	中控室、化验室	直膨式组合空调机组、新风机组	2019 年
19	山西潞安发电有限公司	长子高河 2x660MW 低热值煤发电项目	风机盘管及厂前区新风机组	2019 年
20	国华徐州发电有限公司	百万区域屋顶空调机组及加热站改造（安装工程总包）	空调机组	2015 年
其它业绩详见综合业绩表				



AFTER-SALES SERVICE
COMMITMENT

售后服务承诺

本公司是从事空调净化设备的专业生产厂家，多年来，一直注重产品的技术革新和售后服务。92年初，公司成立了技术服务部，专门从事产品的技术、售前和售后服务等。

为保质保量的为贵工程提供完善的售后服务，我公司作如下承诺：

1、我公司售后服务部备有充足的备品备件，有专职的售后服务人员，如贵方需要维修技术服务，服务人员会在最短的时间内到达现场解决。

2、公司技术服务部有专职培训教师负责对用户免费进行技术培训，定期举办用户培训班，培训内容为维护保养知识和故障处理技巧。培训方式为可到用户现场指导也可请用户来我公司学习。

3、产品的质保期是合同设备签发初步验收证书之日起一年(签最终验收证书)或卖方发运的最后一批交货的设备到货之日起12个月(签最终验收证书)。二者以先到日期为准。质保期内，因设备质量问题而造成的设备损坏或不能正常工作，我方免费维修更换零部件，甚至更换产品；质保期后，我方将及时答复用户的技术咨询并长期提供提供质优价廉的零部件，并保证在接到用户通知后即到现场解决问题，随叫随到。

4、在产品寿命期内，对非我方责任造成的设备损坏，我方也提供质优价廉的配件和维修服务，如属设计制造缺陷引起的损坏，我方及时修理或更换。

5、公司对售后服务人员有严格的管理制度。服务人员服务结束后，由用户在服务回单上填写服务内容，服务结果、合理化建议和服务态度等三方面内容，并由用户签字加盖公章，服务人员凭回单方可结算费用。

6、公司建立完善的用户档案，把用户录入计算机系统，每年对用户回访一次，了解产品使用情况和用户的合理化建议，完善和改进产品结构。

7、如您需要我们的服务或对我们的产品质量、产品结构和售后服务不满意，可拨打我公司服务热线0523-84616226，我们将给您满意的答复。

国外项目
售后服务流程

AFTER-SALES SERVICE

一、国内准备：

1、接总包方通知，并与总包方沟通服务内容，初定出国服务人员，并确保所派人员适合工作需要。

2、由指定人员收集服务产品相关文字资料。

(1)产品安装:由技术部门提供相关安装方案及相关图纸。(2)产品调试所需的详细产品使用和维护说明书(3)外配套产品，与相关厂家合作，熟悉设备的使用及操作，带好相关资料(4)发货所拍的照片(5)发货清单、装箱清单

3、与相关部门交流，具体细化各种工作步骤。

4、提出现场应具备的条件，待总包方确认各种条件具备后，确定出发日期

5、初步计划服务工期及出发返回日程。

6、计划所需费用

二、国外现场服务

1、遵守当地的法律法规，尊重名族风俗习惯

2、维护国家和企业形象

3、按计划步骤进行工作

4、定期向公司汇报工作进展

三、回国总结

总结国外服务过程中遇到的问题和经验，并上交工作报告。质保期周期--按合同要求产品使用寿命--15年能否为其保留实验样本--可以提供现场调试技术数据是否可以进行原材料的复检--产品所需材料都是按工程项目所需计划采购，无库存，无需进行原材料复检。